

第2類 危険物確認試験 分析フローシート




[【消防法HPを参照】消防法\(別表第1抜粋\)](#)

[【消防法HPを参照】危険物の規制に関する政令\(第1条~第1条の12抜粋\)](#)

<https://agi-atr.com>

TEL (0827)59-1800 (代) / FAX (0827)59-1805

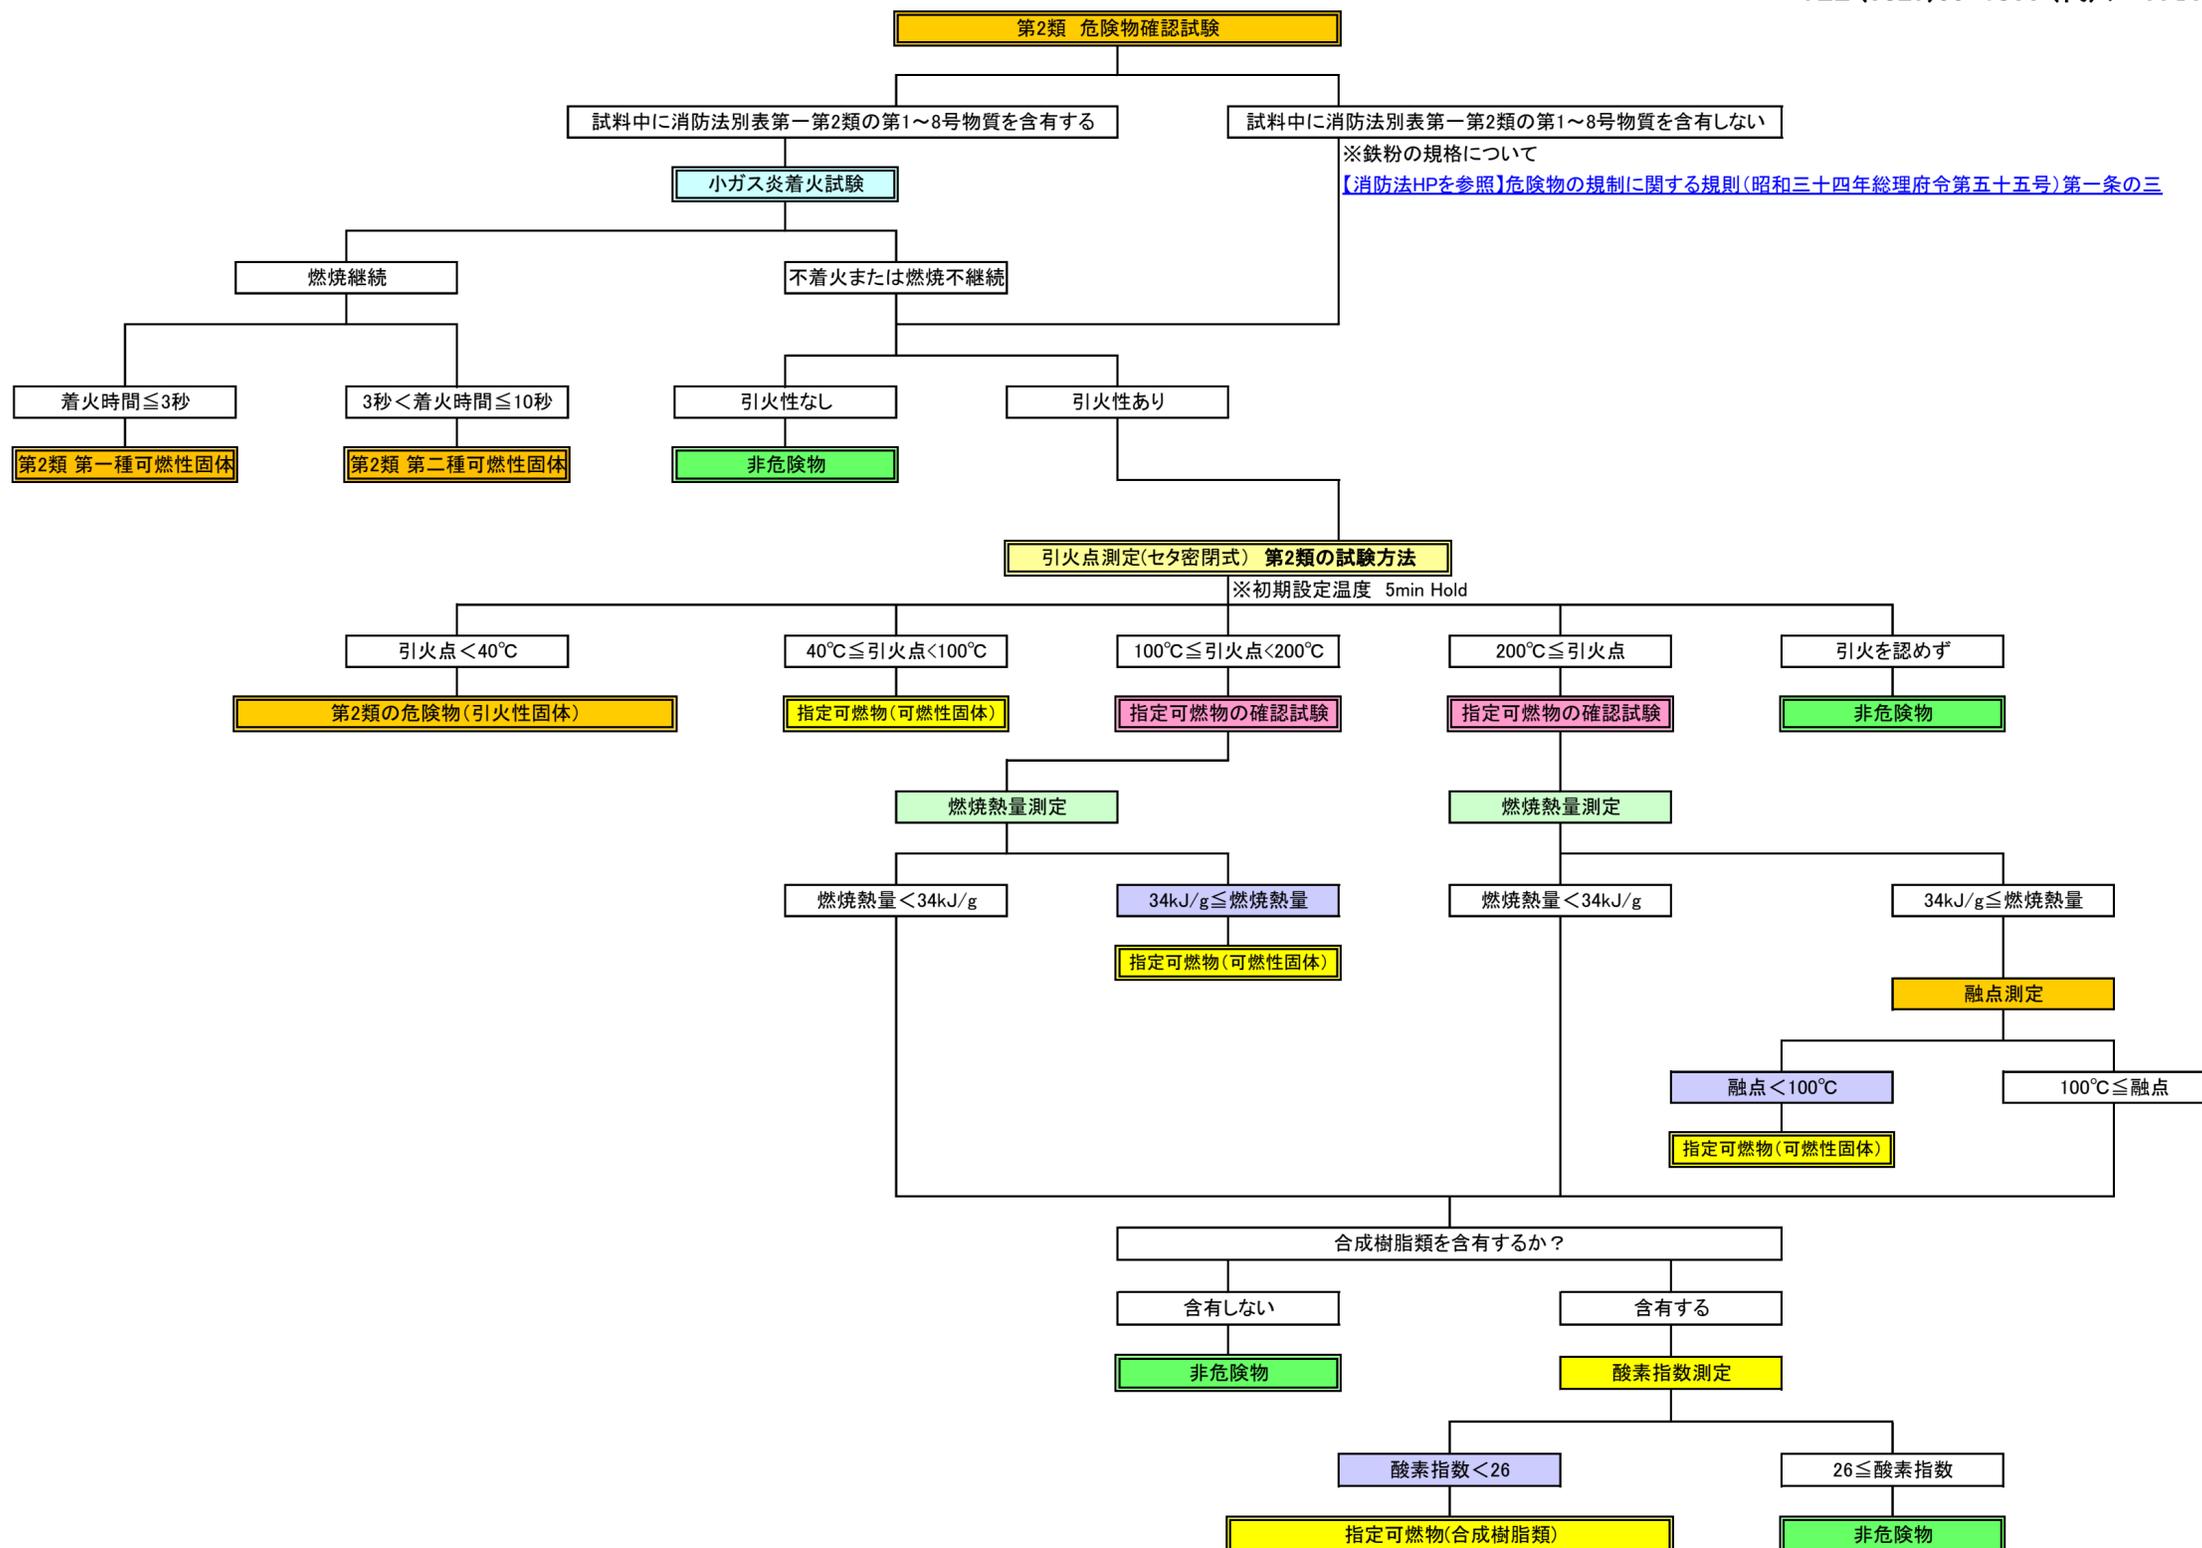

※「指定可燃物」について
[【消防法HPを参照】危険物の規制に関する政令\(昭和三十四年政令第三百六号\)第一条の十二](#)
 ※「指定数量」について
[【消防法HPを参照】消防法\(昭和三十二年法律第八十六号\)第九条の四](#)